


# 津波避難ビル一覧 (平成26年7月15日現在)

●津波に対する避難の考え方～「より早く」「より遠く」「より高く」～  
 南海地震が発生した場合、西宮市の沿岸部に津波の第1波が到達するまで、90～110分かかると言われています。兵庫県瀬戸内海沿岸に「津波警報」が発表されたら、次の点に注意して避難しましょう。

- ① 健常者は出来るだけ山側(JR線より北)へ！...津波が来ないところまで逃げるのが一番
- ② 高齢者や小さな子供を連れているなど、迅速な避難が困難な方や逃げ遅れた方は、近くの「津波避難ビル」へ！...頑丈な建物の3階以上へ
- ③ 避難は必ず「徒歩」か「自転車」で！...車での避難は非常に危険です

「津波避難ビル」は、兵庫県瀬戸内海沿岸に『津波警報』又は『大津波警報』が発表された場合及び『洪水時に避難勧告を覚知した場合』に使用できます。  
 ※原則、『津波注意報』では使用できません。

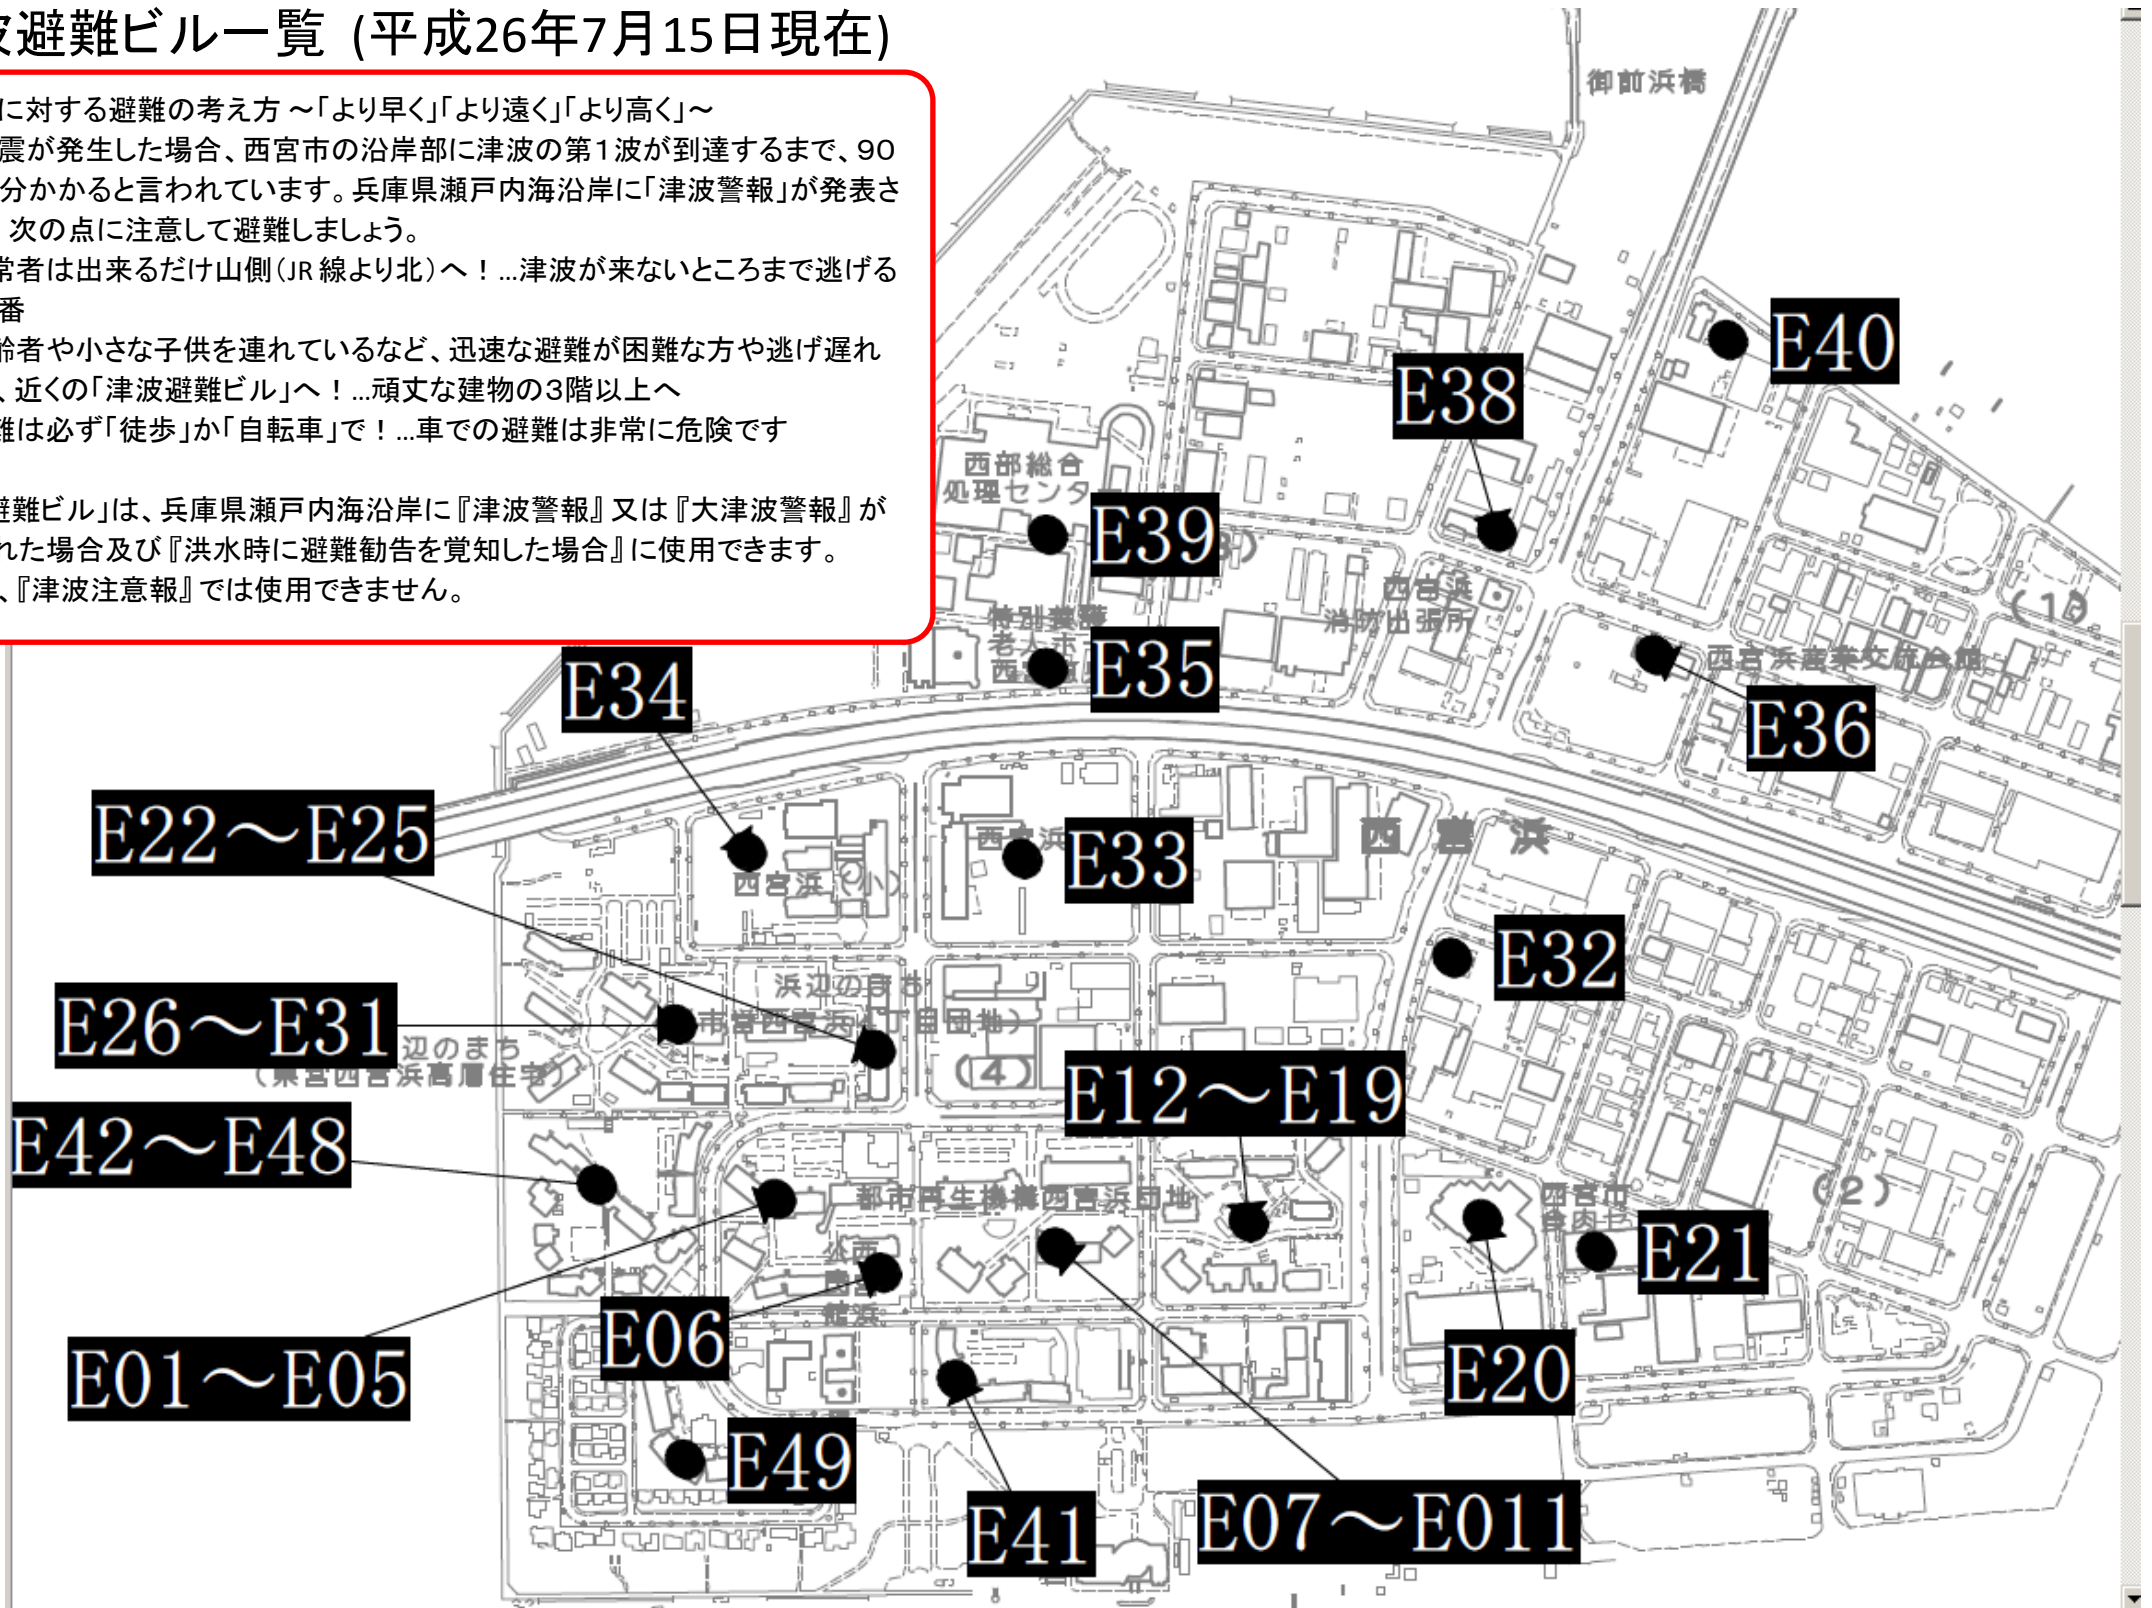

(西宮浜小学校区)

整理番号	名称	施設G.L.※1 (T.P.) (m)	避難可能人数 (人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
E01～E05	西宮マリナパークシティ社のまち(1～5番館)	3.6～3.9	3,880	8～14	各施設1階エントランス	各施設1階エントランス	西宮浜4丁目10番1～5号	3F以上廊下、階段
E06	チャームスイート西宮浜	3.7	250	3	施設中央出入口	施設中央出入口	西宮浜4丁目10-8	3F廊下
E07～E011	西宮マリナパークシティ桜のまち(1～5番館)	3.7～4.4	4,080	10～14	各施設1階エントランス	各施設1階エントランス	西宮浜4丁目9番1～5号	3F以上廊下、階段
E12～E19	UR西宮マリナパークシティ丘のある街(1～8番館)	3.1～3.7	4,840	7～14	多数アクセス	多数アクセス	西宮浜4丁目8-1～8	3F以上廊下、階段
E20	食肉センター	2.7	370	3	外側階段	外側階段	西宮浜2丁目32-1	3F中庭(避難路は外側階段)
E21	藤岡倉庫株式会社	2.7	160	4	施設北東出入口(門扉)	施設北東出入口(門扉)	西宮浜2丁目35-1	外部スロープ
E22～E25	西宮浜4丁目市営住宅(1～4号棟)	3.5～3.7	4,570	7～14	多数アクセス	多数アクセス	西宮浜4丁目5-1～4	3F以上廊下、階段
E26～E31	県営 西宮浜高層住宅(1～6号棟)	3.6～3.9	10,180	8～14	多数アクセス	多数アクセス	西宮浜4丁目4番1～6号	3F以上廊下、階段
E32	住田建設株式会社(本社棟)	3.0	360	4	施設北側出入口	施設北側出入口	西宮浜2丁目30	屋上
E33	西宮浜中学校	3.5	830	3	正面玄関	正面玄関	西宮浜4丁目2-31	3F教室等
E34	西宮浜小学校	3.3	490	3	正面玄関	正面玄関、西南棟東入口、西中棟東入口	西宮浜4丁目3-12	3F教室等
E35	環境事業部庁舎	3.8	370	5	正面玄関	時間外通用口	西宮浜3丁目8	・敷地内に入るためには正面玄関横の門を乗り越える必要有。 ・3F以上廊下、階段
E36	西宮浜産業交流会館	3.3	270	4	正面玄関	正面玄関	西宮浜1丁目31	3F以上廊下、階段 (執務室内は立入禁止)
E38	環境衛生課・管財課庁舎	3.5	140	3	正面玄関	正面玄関	西宮浜3丁目4	3F会議室
E39	西部総合処理センター(管理棟)	3.2	200	3	管理棟東側出入口	管理棟東側出入口	西宮浜3丁目8	3F廊下、会議室
E40	株式会社大阪合成有機化学研究所	3.1	270	3	施設北側出入口	施設北側出入口	西宮浜1丁目1-2	屋上
E41	西宮マリナパークシティ・花のまちマリナヴィア	3.6	1,820	14	施設南側入口	施設南側入口	西宮浜4丁目14-3	3F以上廊下、階段
E42～E48	西宮マリナパークシティ・海のまち(1～7番館)	3.4～4.2	6,060	9～14	各施設1階エントランス	各施設1階エントランス	西宮浜4丁目11番1～7号	3F以上廊下、階段
E49	西宮マリナパークシティ・港のまちハーバーヴィア	4.1	890	7～14	施設1階エントランス	施設1階エントランス	西宮浜4丁目12番1～9号	3F以上廊下、階段

※1:施設G.L.は基盤地図情報(数値標高モデル5m)を参考として記載したものです。(再調査等で変更する場合があります)